

Fi

05.05.2025

PRÜFBERICHT

Bestimmung der Abgabe von:

☒ Blei
☒ Cadmium
☒ Zink
☒ Antimon
☒ Barium

aus Bedarfsgegenständen nach

☒ DIN EN 1388-1
☐ DIN EN 1388-2

Auftraggeber:

Tobias Aver

Registrier-Nr.:

1/20445/Fi

Probenahme durch:

☒ den Auftraggeber

Probeneingang:

29.04.2025

M.U.T. Meißner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbüro für angewandten Umweltschutz




Dipl.-Ing. (BA) S. Fischer
Geschäftsführerin

Untersuchungsergebnisse Cadmium-, Blei-, Zink-, Antimon- und Bariumlössigkeit

Stückzahl	Probenbezeichnung:	Glasur	Füllhöhe [mm]:
1	Becher	Höhenweg Nr. 9	> 25

M.U.T.-Pr.-Nr.	Artikel	Füllvolumen [ml]	Bleiabgabe [mg/l]	Cadmiumabgabe [mg/l]
20445/1	Becher	450	<0,01	<0,001
Grenzwerte Hohlgeschirr			4,0	0,3

M.U.T.-Pr.-Nr.	Artikel	Füllvolumen [ml]	Zinkabgabe [mg abs.]	Antimonabgabe [mg abs.]	Bariumabgabe [mg abs.]
20445/1	Becher	450	<0,005	<0,005	<0,005
Grenzwerte Hohlgeschirr			3,0	1,0	1,0

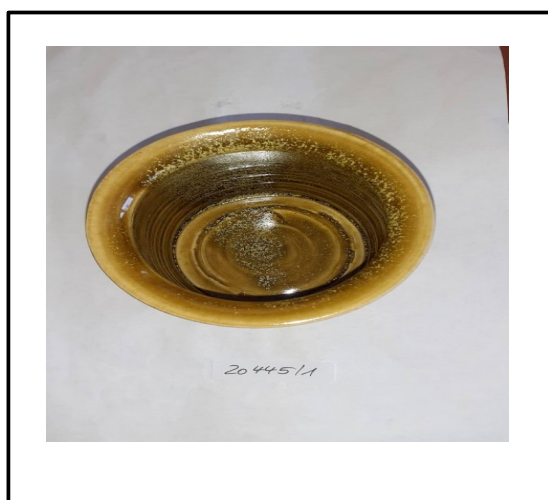

Bewertung

Der untersuchte Gegenstand entspricht den Anforderungen der BGBl. Nr. 893/1993, der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung VO (EG) Nr. 1935 / 2004.

Untersuchungsergebnisse Cadmium-, Blei-, Zink-, Antimon- und Bariumlössigkeit

Stückzahl	Probenbezeichnung:	Glasur	Füllhöhe [mm]:
1	Schale	Höhenweg Nr. 9	> 25

M.U.T.-Pr.-Nr.	Artikel	Füllvolumen [ml]	Bleiabgabe [mg/l]	Cadmiumabgabe [mg/l]
20445/2	Schale	750	<0,01	<0,001
Grenzwerte Hohlgeschirr			4,0	0,3

M.U.T.-Pr.-Nr.	Artikel	Füllvolumen [ml]	Zinkabgabe [mg abs.]	Antimonabgabe [mg abs.]	Bariumabgabe [mg abs.]
20445/2	Schale	750	<0,008	<0,008	<0,008
Grenzwerte Hohlgeschirr			3,0	1,0	1,0



Bewertung

Der untersuchte Gegenstand entspricht den Anforderungen der BGBl. Nr. 893/1993, der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung VO (EG) Nr. 1935 / 2004.